



【調査結果 (PFOS・PFOA)】

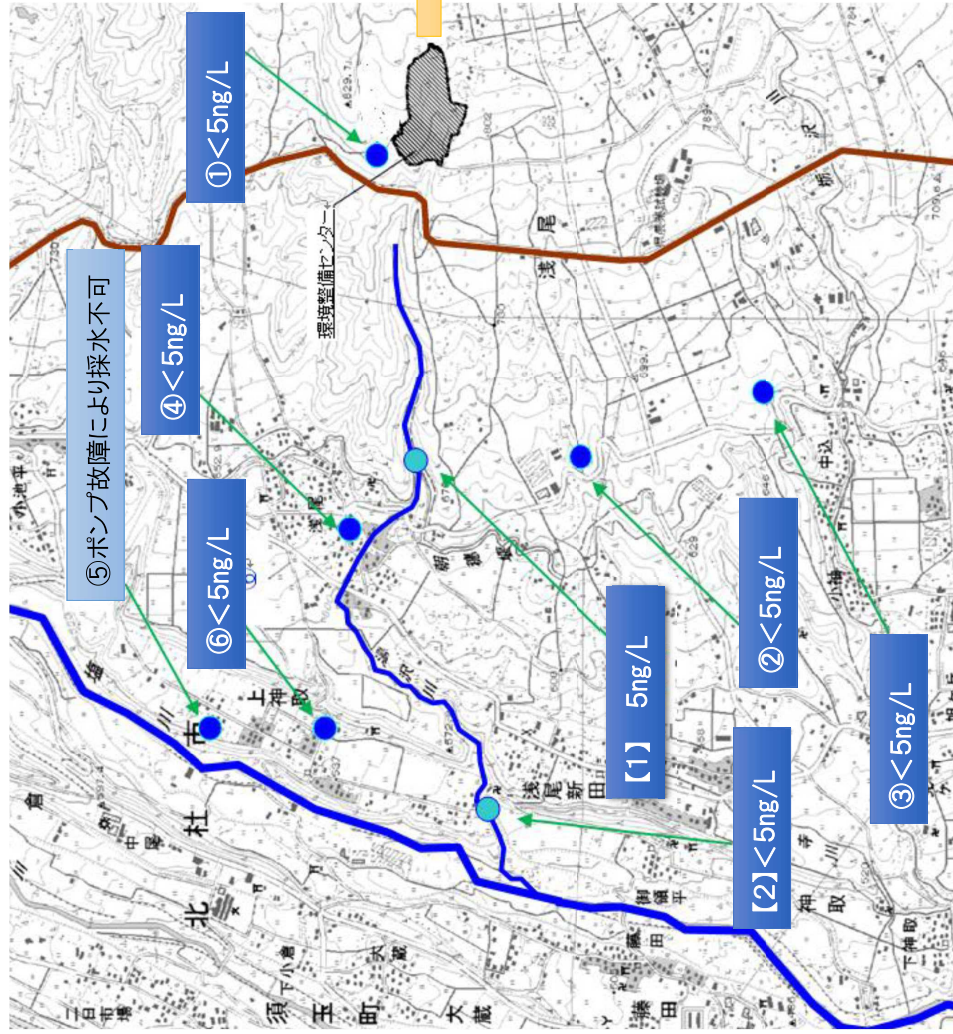

《PFOS等の除去能力強化》
6月25日に活性炭交換
※令和6年7月3日採水
活性炭処理後 5ng/L未滿

改善

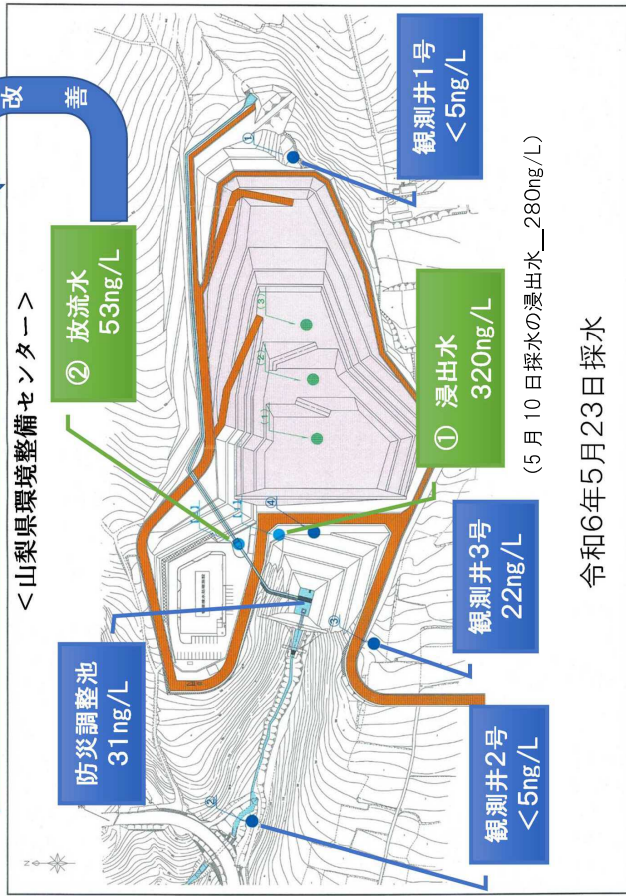

凡例

暫定指針値が適用される地点

暫定指針値が適用されない地点

※処分場内の水処理施設で、①浸出水中のほう素等を除去後、②放流水として排水
浸出水：埋立地の廃棄物の層を通過した雨水を集めた処理前の水
放流水：浸出水を処分場内の水処理施設で排水基準に適合するよう処理した後に、
河川に放流する水

◎ 河川水と地下水に適用される国の暫定指針値 50ng/L
(放流水及び浸出水に国の暫定指針値は設定されていない)

◎ 「<5ng/L」は、定量下限値※未滿

※正確に測定できる下限値